




	Запчасти Миве MGT/081179			
NN	Описание	Рекомендации и по срокам замены	Сроки обслуживания и проверки	страница
	Блок MGT			
1	Магнитный клапан 3/8	24 месяца	проверка кждые 4 месяца	19
2	Грязеуловитель		очистка по загрязнению	19
3	Шаровый кран 3/8			19
4	ТЭН водяной 1450Вт	12 месяцев	Очистка раз в 2 недели	19
5	ТЭН воздушный 1000Вт	12 месяцев	Очистка раз в 2 недели	19
6	ТЭН воздушный 1500Вт	12 месяцев	Очистка раз в 2 недели	19
7	Турбовентилятор	24 месяца	Очистка раз в 2 недели	19
8	Термостат EGO	24 месяца		20
9	Датчик уровня		очистка раз в месяц	19
	Измерительные устройства			
10	Датчик температуры/влажности			22
	Электрическая коробка			
11	Программируемый Силовой блок			23
12	Реле уровня			23
13	Контактор электромагнитный			24
14	Трансформатор 130 ВА			1
	Панель управления FP			
15	Панель управления FP			21

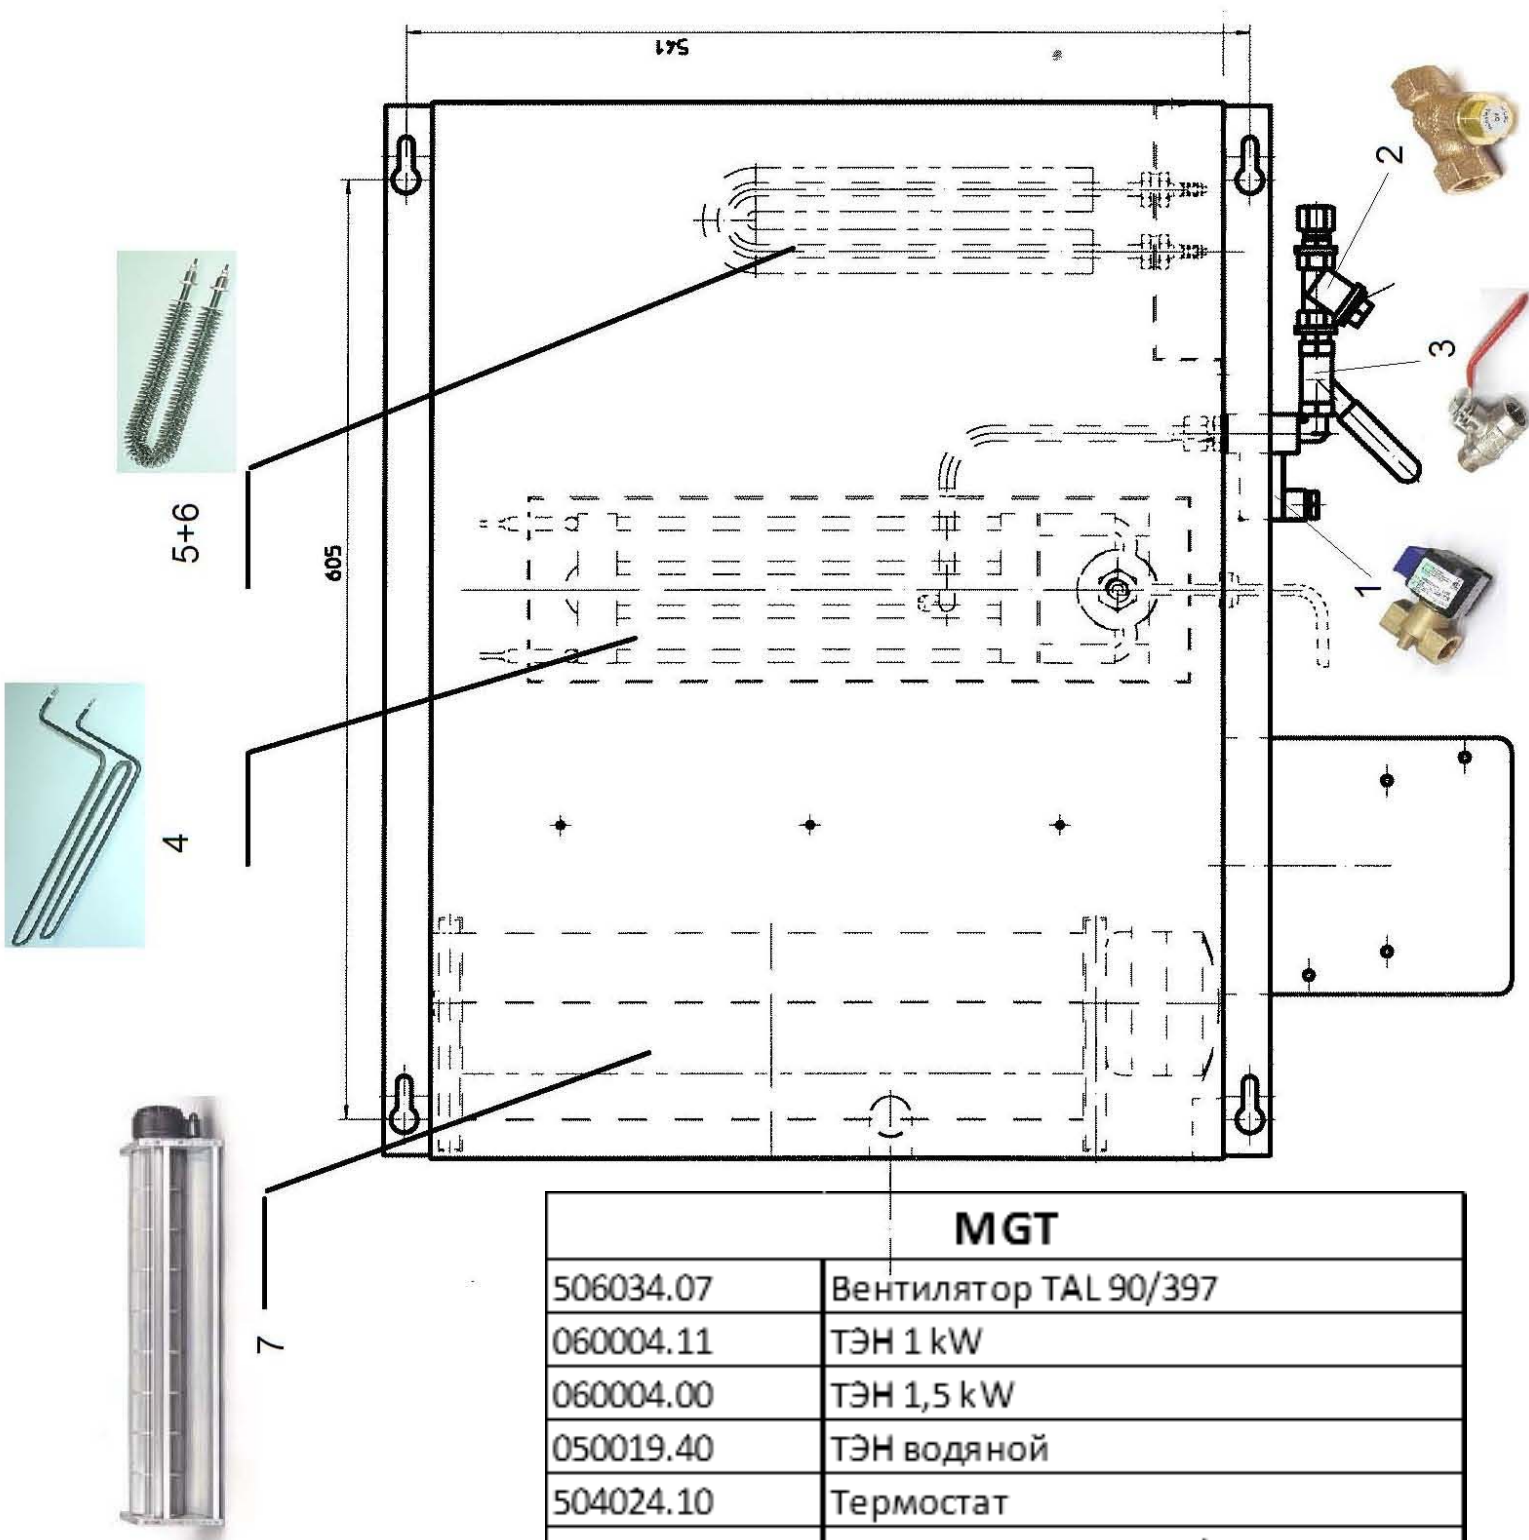

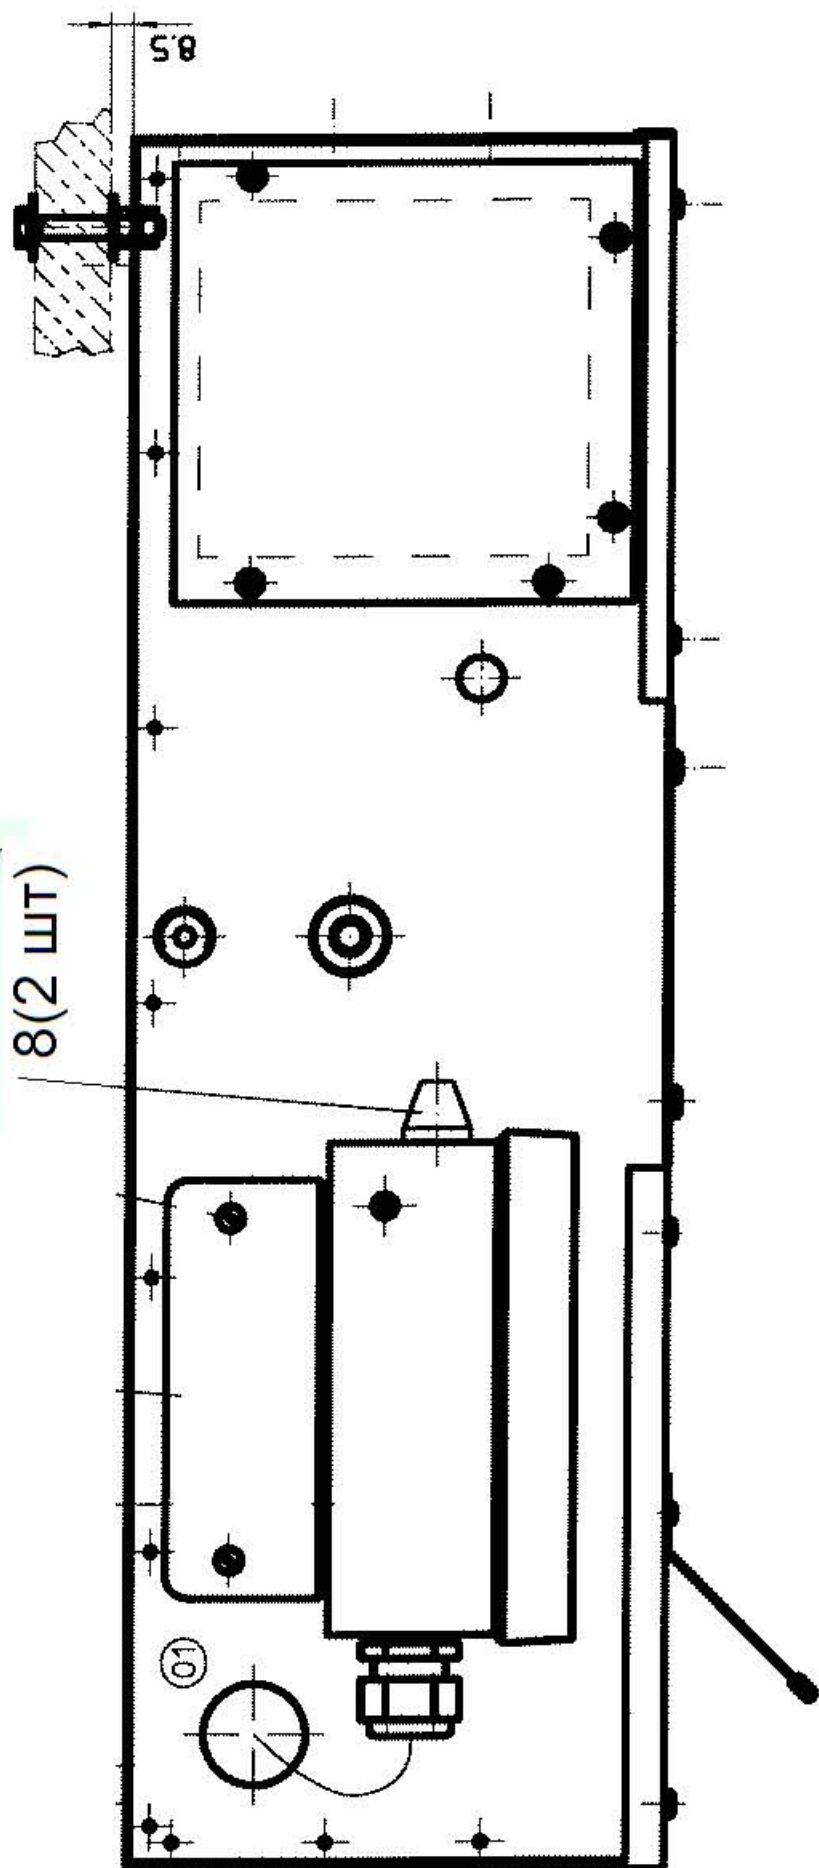

A

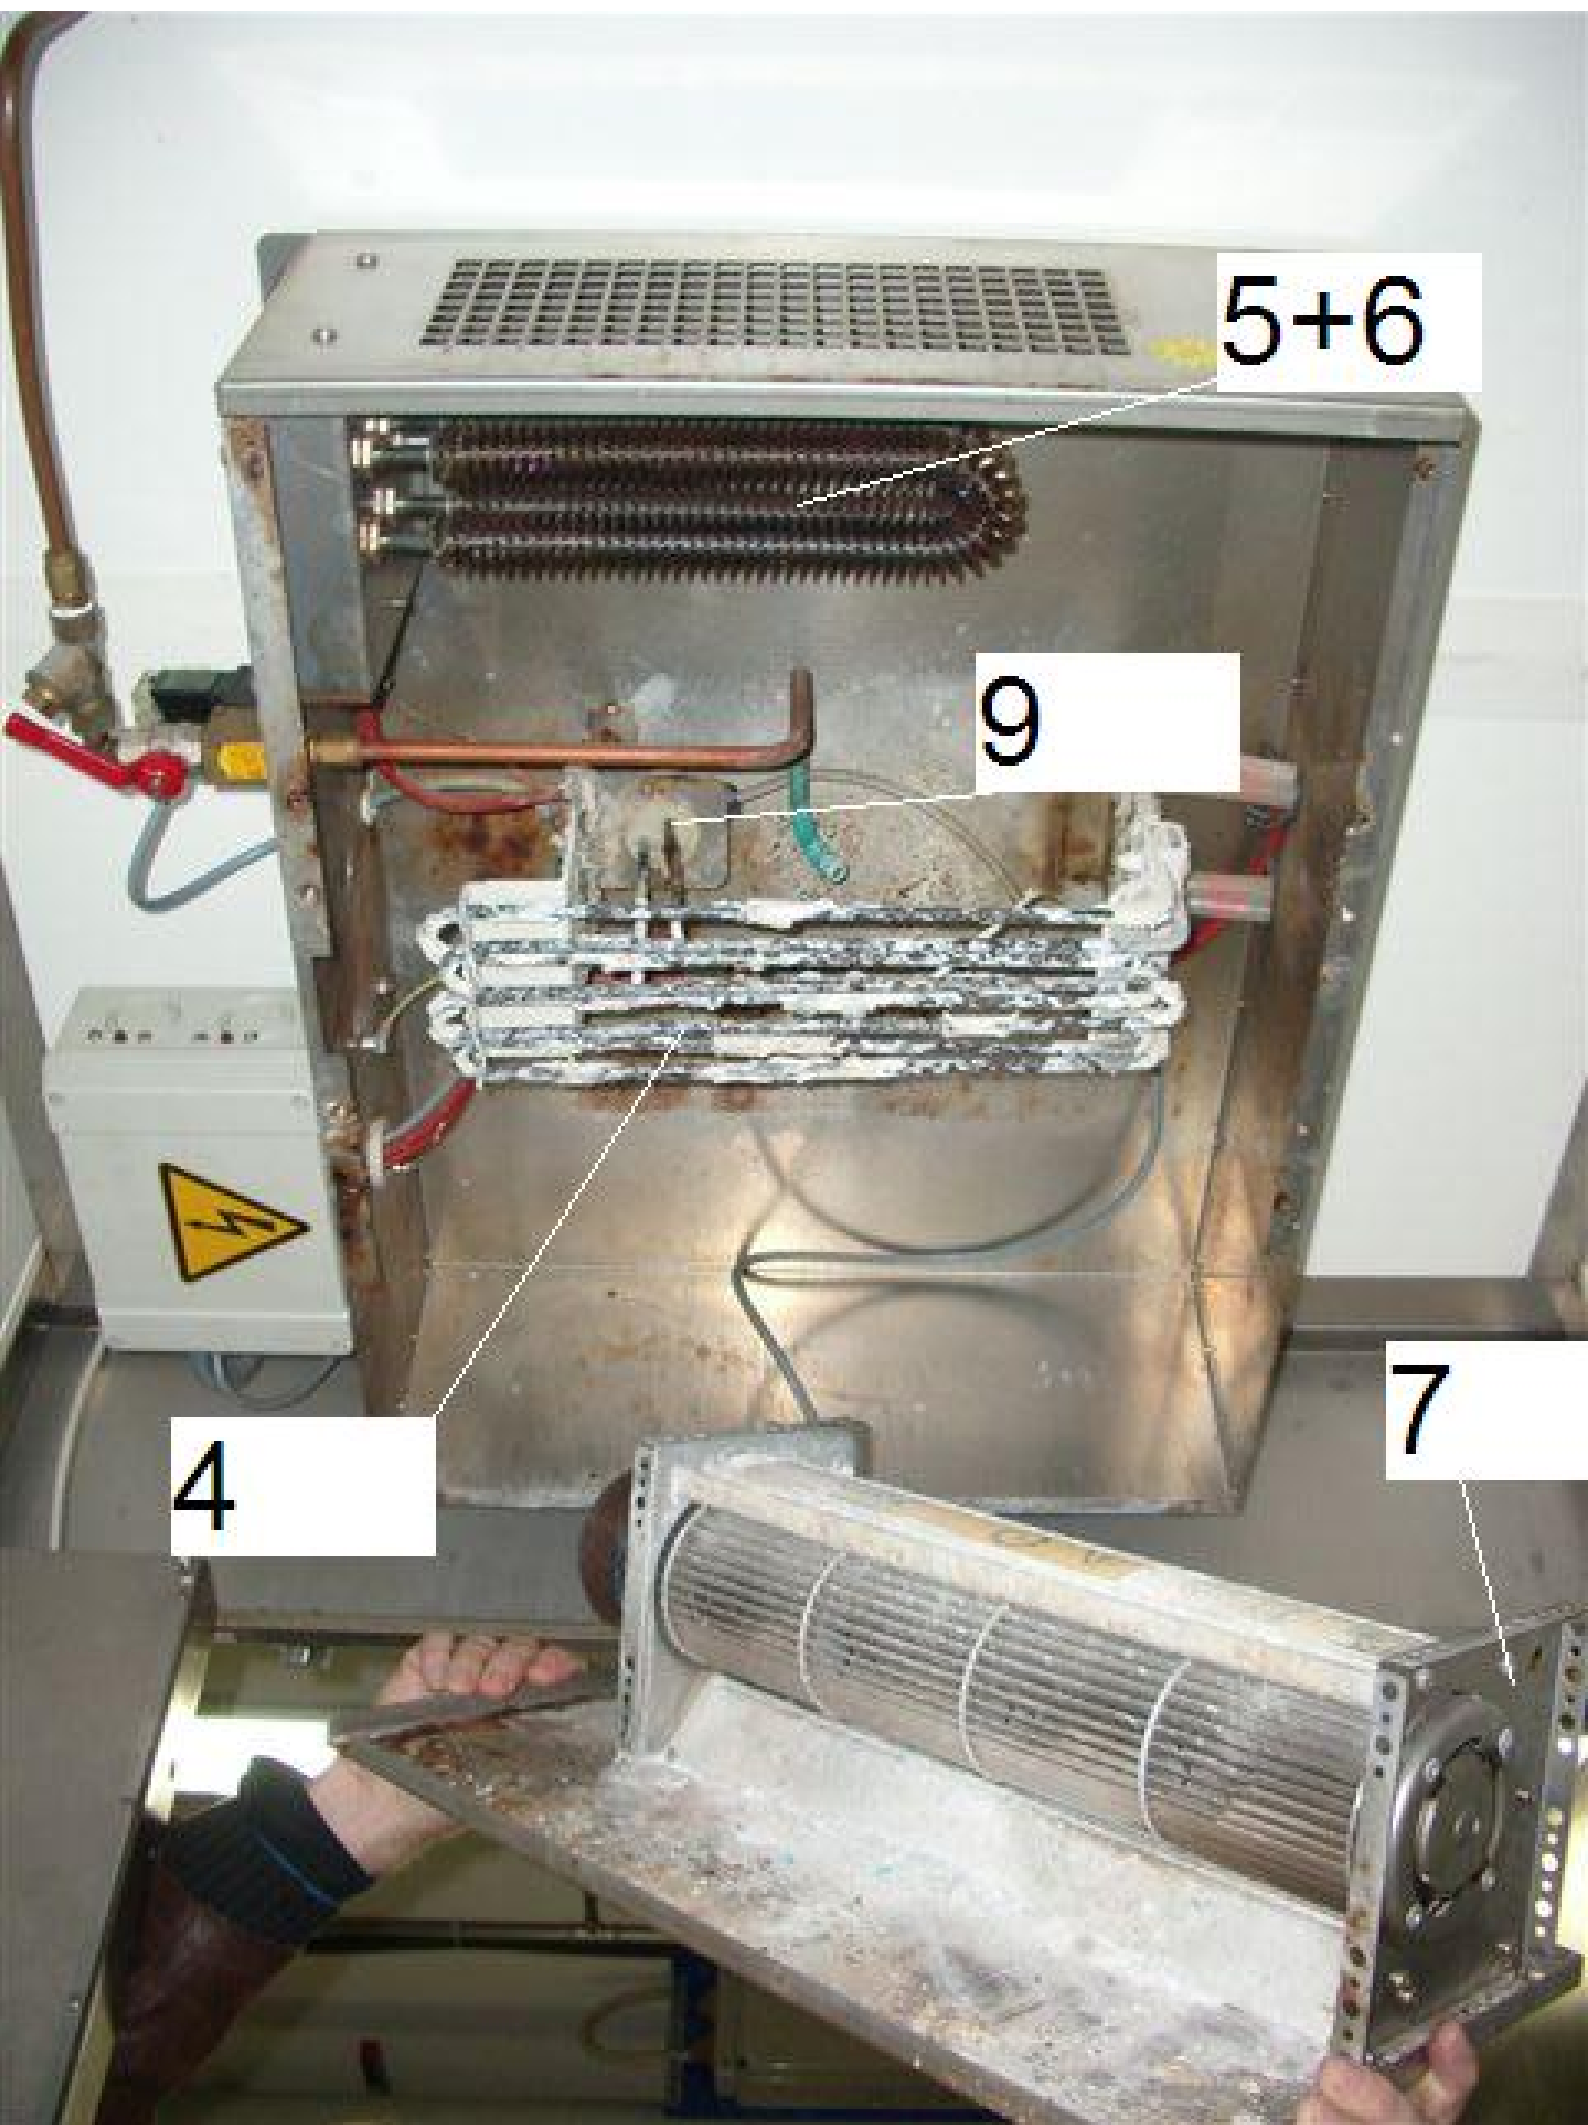

5+6

9

7

4



10



3

1



2

8



4

7

5+6



